
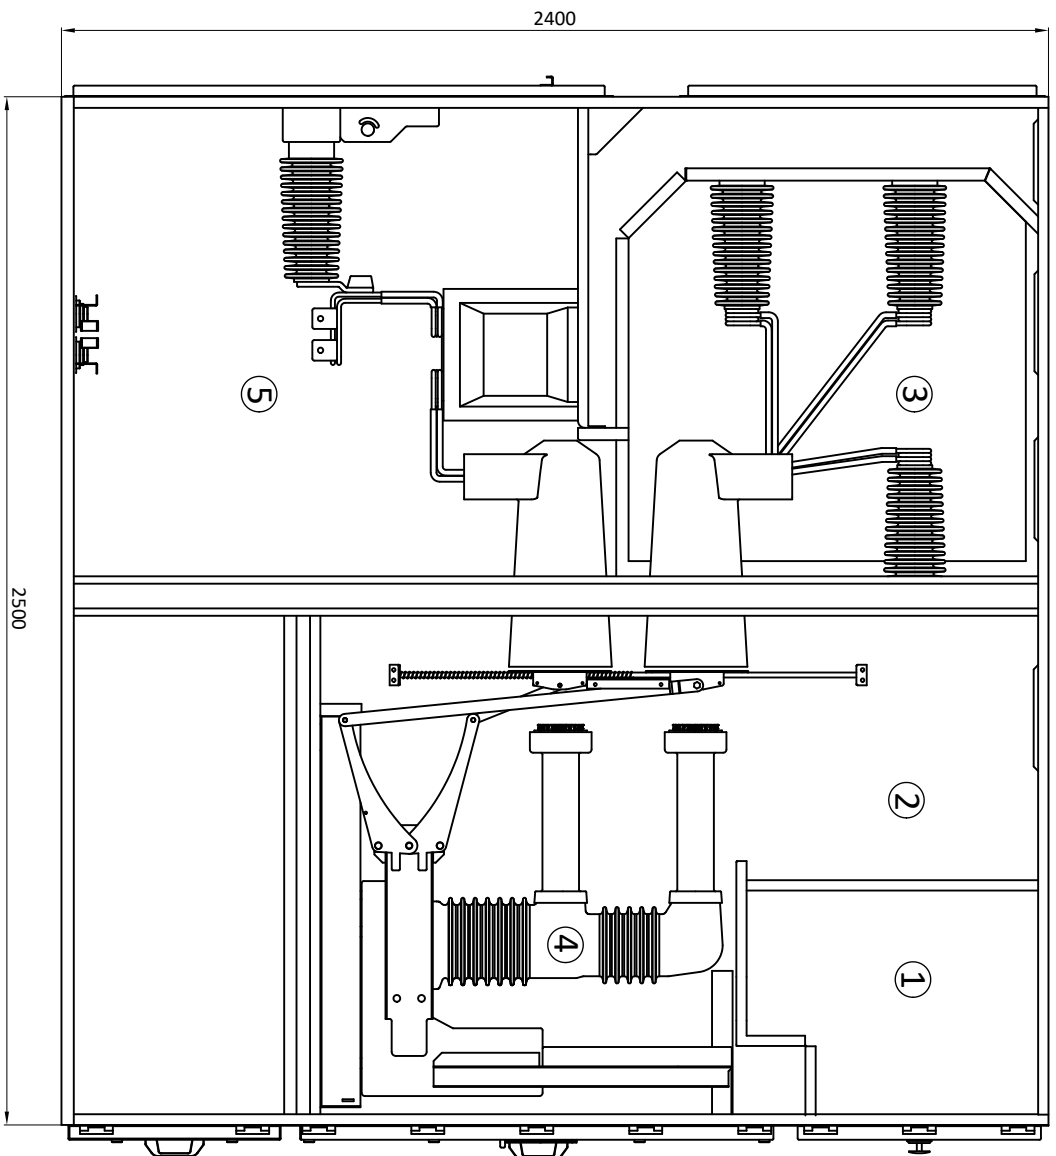
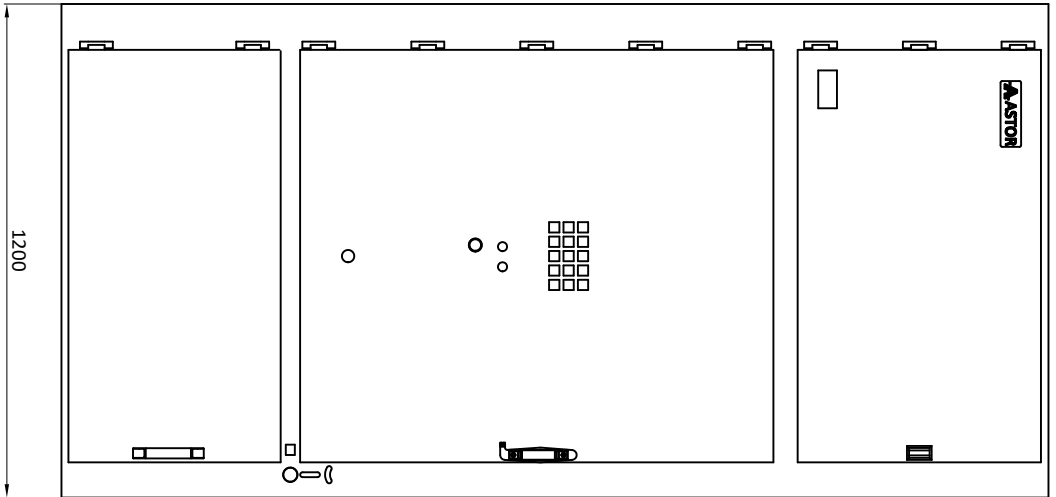


Resim üzerinden ölçü almayınız/CAD ile çizilmiştir el ile düzeltme yapmayınız.

- ① RÖLE VE KUMANDA BÖLMESİ
LOW VOLTAGE COMPARTMENT
- ② KESİCİ BÖLMESİ
CIRCUIT BREAKER COMPARTMENT
- ③ ANA BARA BÖLMESİ
BUSBAR COMPARTMENT
- ④ 2500 A VAKUUM KESİCİ
2500A VACUUM CIRCUIT BREAKER
- ⑤ KABLO BÖLMESİ
CABLE COMPARTMENT

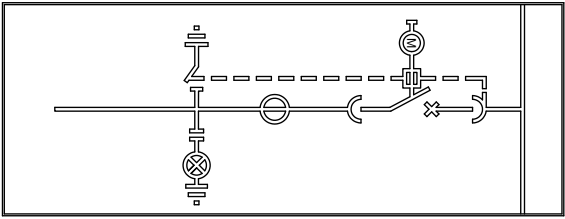

App./Ornaya		 ASTOR® TRANSFORMATÖR A.Ş www.astor.as.tr	A3
Checked/Kontrol			
Drawn/Çizen			
Adi Soyadı/Name Surname			
Malzeme/Material	Tanrı/Date	İmza/Sign	Tolerans verilmeyen ölçüler için: DIN 7168-f
	Kaplama/Coat:		Renk/Color:
STARTING/ HARDEN:	Sac Kalın / Sheet Thick: mm	AdeT/TK Qty/Kass:	
DİĞER/NOTE 1:1	Weight/ Ağırlık: gr(30)	SHEET 1 OF 1	
Kontrol ölçülere/ Control Dimensions			
Parça Adı/Part Name: GİRİŞ-ÇIKIŞ HÜCRESLİ / INCOMING - OUTGOING SWITCHGEAR STOK NO: MCL40-0201			