
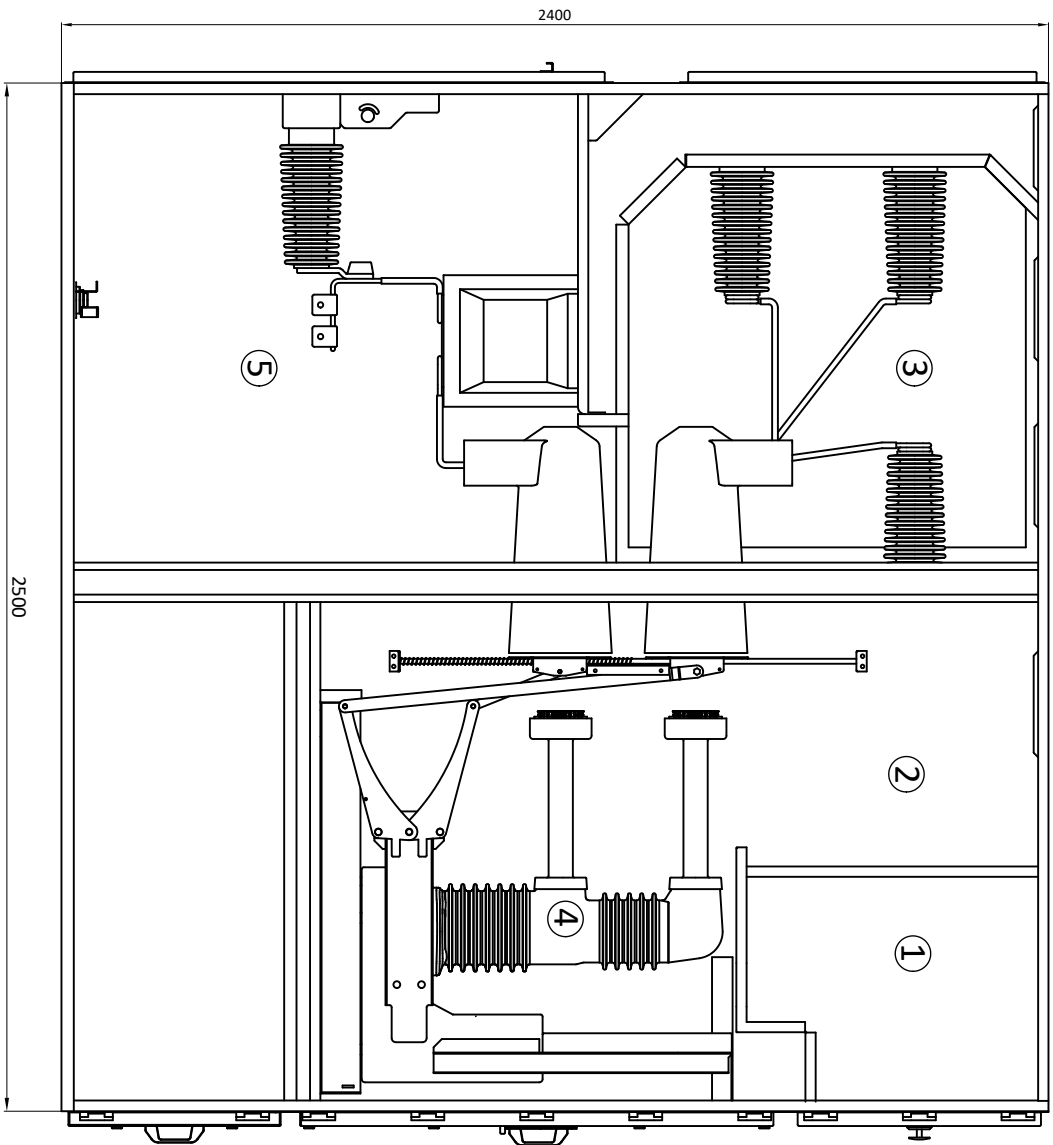
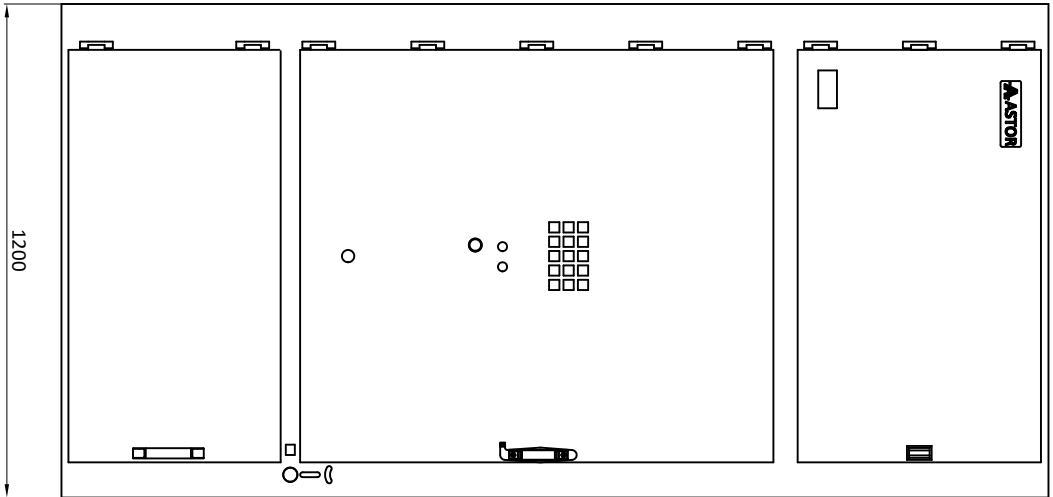


Resim üzerinden ölçü almayınız/CAD ile çizilmiştir el ile düzeltme yapmayınız.

- ① RÖLE VE KUMANDA BÖLMESİ
LOW VOLTAGE COMPARTMENT
- ② KESİCİ BÖLMESİ
CIRCUIT BREAKER COMPARTMENT
- ③ ANA BARA BÖLMESİ
BUSBAR COMPARTMENT
- ④ 1250 A VAKUUM KESİCİ
1250 A VACUUM CIRCUIT BREAKER
- ⑤ KABLO BÖLMESİ
CABLE COMPARTMENT

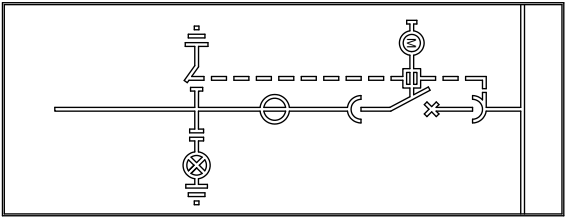

App./Onay				 ASTOR® TRANSFORMATÖR A.Ş www.astor.as.com.tr		A3
Checked						
Kontrol						
Drawn/Çizen						
Adi Soyadı/Name Surname	Tarih/Date		İmza/Sign	Tolerans verilmeyen ölçüler için:		
Malzeme/Material	Kaplama/Coat:			Renk/Color:		
 STARTLING/ HARDENER:	Sac Kalın / Sheet Thick: mm		Adeç/TK Qty/Kass:			
 DİECİST/SOLE 1:1	Kontrol ölçülere/ Control Dimensions		 Weight/ Ağrlık: gr(30)	SHEET 1 OF 1		
Parça Adı/Part Name: GİRİŞ-ÇIKIŞ HÜCRESİ / INCOMING - OUTGOING SWITCHGEAR				STOK NO: MCLC40-0202		