
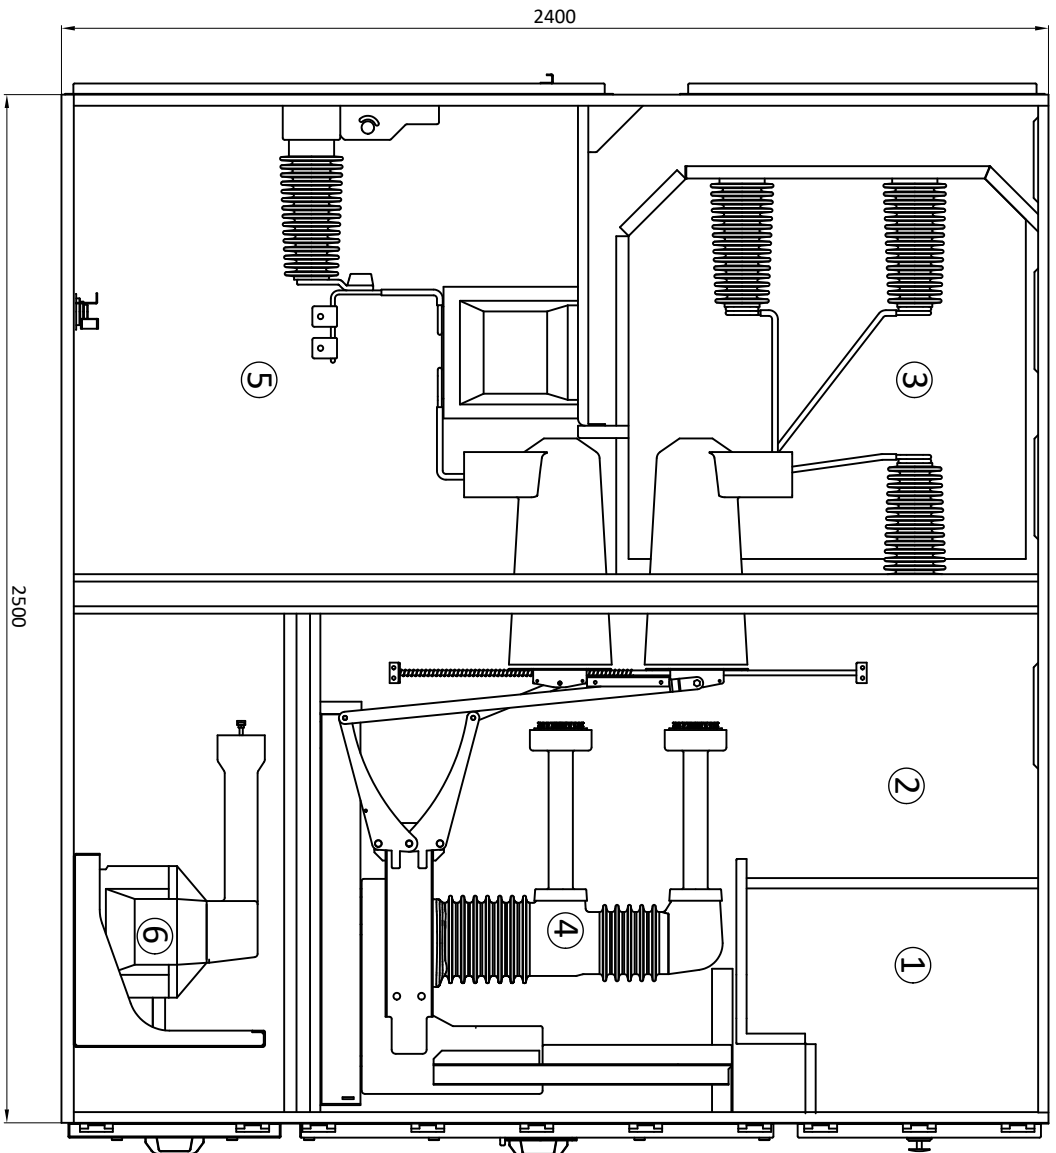
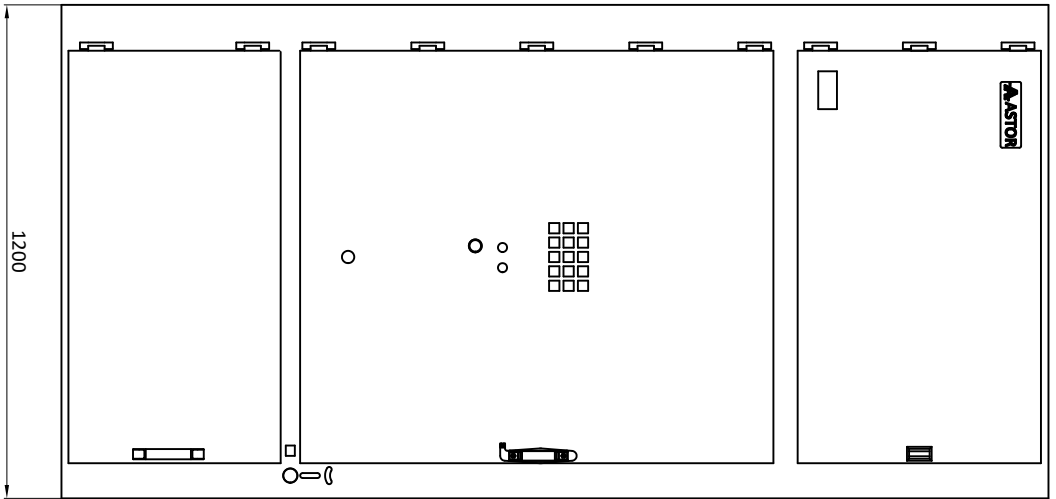


Resim üzerinden ölçü almayınız/CAD ile çizilmiştir el ile düzeltme yapmayınız.

- ① RÖLE VE KUMANDA BÖLMESİ
LOW VOLTAGE COMPARTMENT
- ② KESİCİ BÖLMESİ
CIRCUIT BREAKER COMPARTMENT
- ③ ANA BARA BÖLMESİ
BUSBAR COMPARTMENT
- ④ 1250 A VAKUM KESİCİ
1250 A VACUUM CIRCUIT BREAKER
- ⑤ KABLO BÖLMESİ
CABLE COMPARTMENT
- ⑥ GERİLİM TRAFO'SU ARABASI
VOLTAGE TRANSFORMER TRUCK

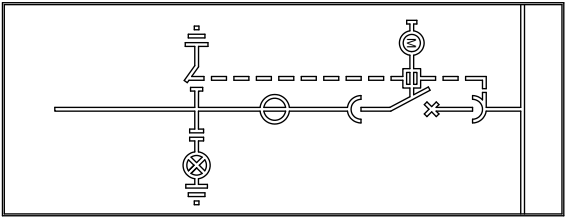

App./Oray		 ASTOR® TRANSFORMATÖR A.Ş www.astor.as.tr	A3
Checked / Kontrol			
Drawn/Çizen			
Adi Soyadı/Name Surname			
Malzeme/Material			
			
STARTING / HARDEN:			
DİĞER/NOTE	1:1		
Kontrol ölçülme/ Control Dimensions			
	Weight/ Ağırlık: gr(30)	Sheet Thic.: mm	Adet/TK. Qty/Pks.: 1
			SHEET 1 OF 1
Parça Adı/Part Name:			
GERİLİM ÖLÇÜ HÜCRESİ / INCOMING - OUTGOING SW. WITH VT			
STOK NO: MCL40-0205			