
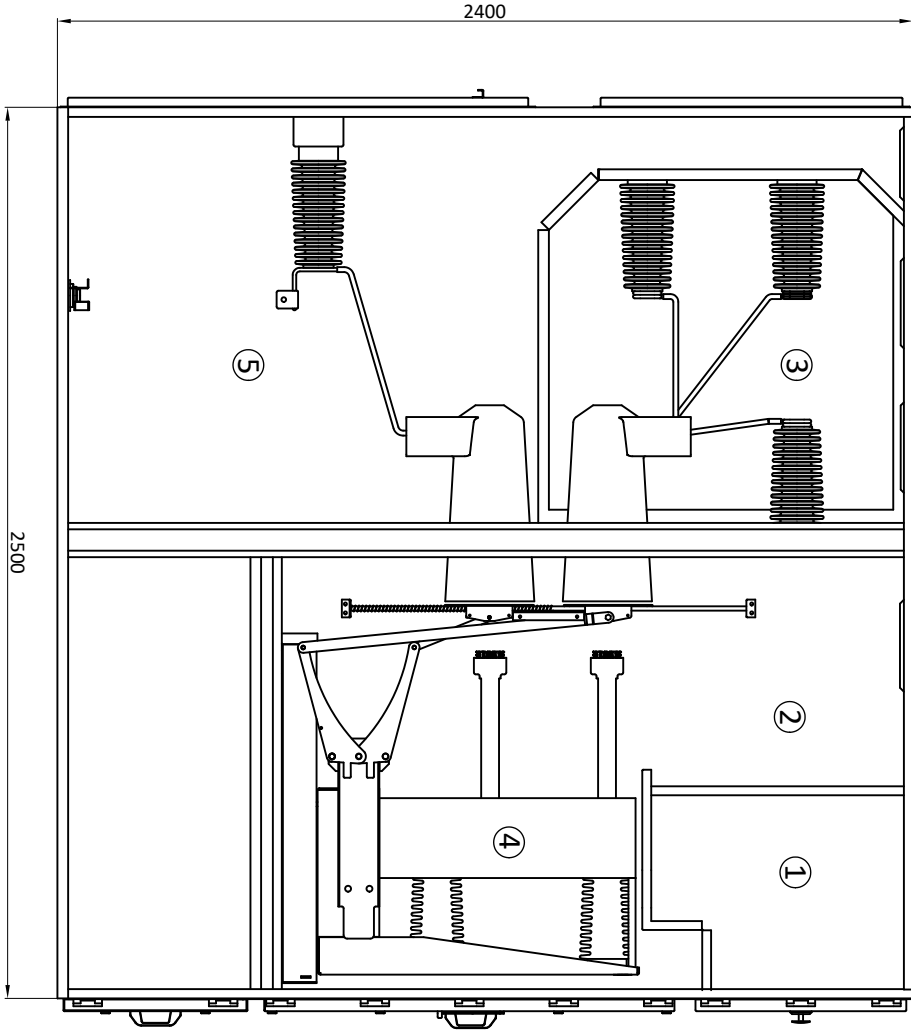
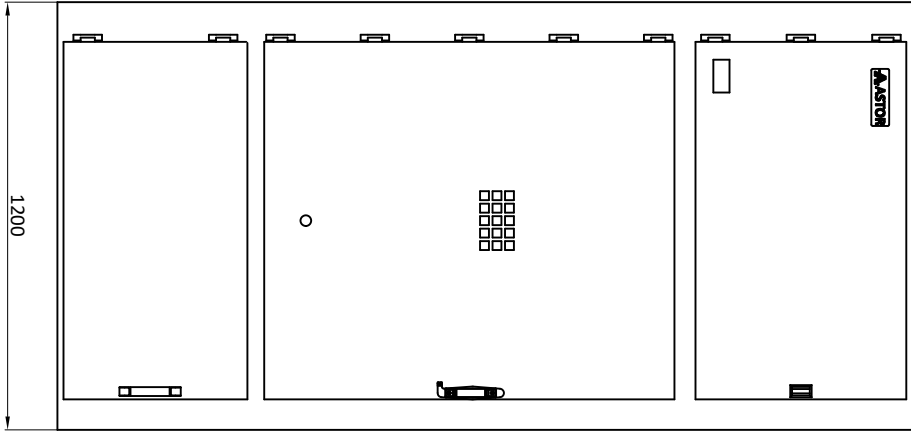


Resim üzerinden ölçü almayınız/CAD ile çizilmiştir el ile düzeltme yapmayınız.

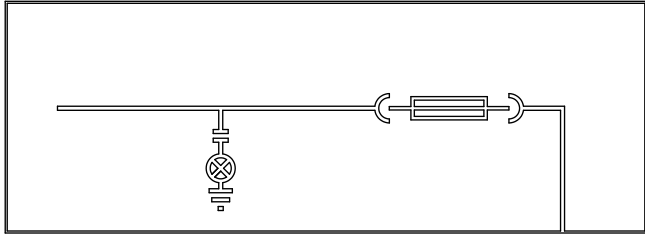

- ① RÖLE VE KILIMANDA BÖLMESİ
LOW VOLTAGE COMPARTMENT
- ② SİĞORTA ARABA BÖLMESİ
FUSE TRUCK COMPARTMENT
- ③ ANA BARA BÖLMESİ
BUSBAR COMPARTMENT
- ④ SİĞORTA ARABASI
630A FUSE TRUCK
- ⑤ KABLO BÖLMESİ
CABLE COMPARTMENT

App./Onay		Tolerans verilmeyen ölçüler için: DIN 7168-f	 ASTOR® TRANSFORMATÖR A.Ş. www.astors.com.tr	A3
Checked /Kontrol				
Drawn/Çizen				
Adi Soyadı/Name Surname				
Malzeme/Material	Tarih/Date	İmza/Sign	Renk/Color:	
Kapı/Door	Kapı/Door	Kapı/Door	Kapı/Door	
SERTİFİKAT HARDNER:	Sertifikat No/No.	Sertifikat Tarihi/Date	Sertifikat Durumu/Status	
ÖLÇÜLER Control Dimensions	Ölçü mm	Ölçü mm	Ölçü mm	
STOK NO:	MCL40-1401 (40.5 kV / 31.5 kA / 630 A) TRAFO KORUMA HÜCRESİ / TRANSFORMER PROTECTION SWITCHGEAR			